



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «19» 07 2016 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Ленинградский дом № 2 ВРУ № 1
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)
г.Саянск мкр. Ленинградский дом-2.

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
Иванов И.И. Иванова И.И.
- ООО «Иркутскэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
Иванов И.И. Иванов А.А.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
ООО «Г.И. Энергия» Энергия И.И.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-1	Механический	05113866	5(10) 50	6.2	00440	12.01.12	10	12.02.22	0.5S	----	50	0133878

Демонтированные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0.66	587939	2012.	4	2016	0,5	250/5	1	7
Фаза «В»	T-0.66	587940	2012	4	2016	0,5	250/5	6338467	7
Фаза «С»	T-0.66	587941	2012.	4	2016	0,5	250/5	1	7


Установленные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0.66	037905	12.01.16	8	12.02.24	0,5	250/5	1	7
Фаза «В»	T-0.66	037904	12.01.16	8	12.02.24	0,5	250/5	0133878	7
Фаза «С»	T-0.66	037905	12.01.16	8	12.02.24	0,5	250/5	1	7

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктт _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{ab}):

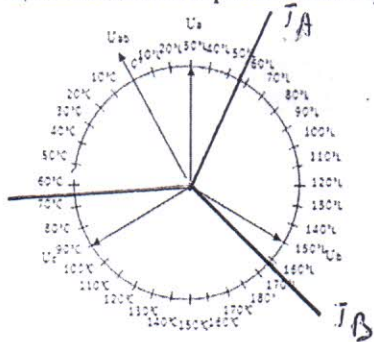

$I_a = 943 \text{ mA}$, $\varphi_a = 56^\circ \text{ L}$ Определено ABC чередование фаз на счётчике.
 $I_b = 1237 \text{ mA}$, $\varphi_b = 162^\circ \text{ L}$
 $I_c = 627 \text{ mA}$, $\varphi_c = 64^\circ \text{ C}$

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times U_{\text{л}} \times I_{\text{ср}} \times \cos \varphi$	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times 0,405 \times 46,3 \times 0,98$	$P_{\text{расч.}} = 30,17 \text{ кВт}$	Небаланс, % <u>2,5%</u>
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \frac{11 \times 30}{(20 \times 1000)} \times 1$	$P_{\text{изм.}} = 30,94 \text{ кВт}$	$N_b = [(P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}}] \times 100\%$

$A = 47 \text{ A}$, $I_b = 61 \text{ A}$, $I_c = 31 \text{ A}$. $I_{\text{ср}} = 46,3 \text{ A}$. $U_{\text{аб}} = 404 \text{ В}$, $U_{\text{вс}} = 403 \text{ В}$, $U_{\text{ас}} = 402 \text{ В}$.

Постоянная счетчика (A) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 11 за время t 20 с.

Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: соответствуют или не соответствуют требованиям НТД, нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
Парма ВАФ-А № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Вывод:

Прибор годен/(не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

О.В. Ишенин инспектор (подпись) Ишенин А.В. (Ф.И.О.)

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись) Ишенин А.В.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись) Ишенин А.В.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись) Ишенин А.В.
- Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись) Ишенин А.В.
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись) Ишенин А.В.
- Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись) Ишенин А.В.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) Ишенин А.В.

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: