



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «21» 07 2016 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Миниатюрный дом № 12 ВРУ № 2
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)
г.Саянск мкр. Миниатюрный дом 12.

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.) Миниатюрный А.С.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.) Миниатюрный А.А.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» _____
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» _____
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.) _____
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.) ООО «Т.И.С.И.» Фирменное обслуживание И.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) _____

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-2	Миниатюрный	05113139	10-5 380	6.2	009457	2012	10	2022	0,5	----	40	0104656

Демонтированные трансформаторы тока


Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	Т-0,66	755279	2012	8	2016	0,5	200/5	0338465	7
Фаза «В»	Т-0,66	755280	2012	8	2016	0,5	200/5		
Фаза «С»	Т-0,66	755281	2012	8	2016	0,5	200/5		

Установленные трансформаторы тока

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	Т-0,66	030359	2016	8	2024	0,5	200/5	0104657	7
Фаза «В»	Т-0,66	030361	2016	8	2024	0,5	200/5		
Фаза «С»	Т-0,66	030362	2016	8	2024	0,5	200/5		

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктт _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{ab}):

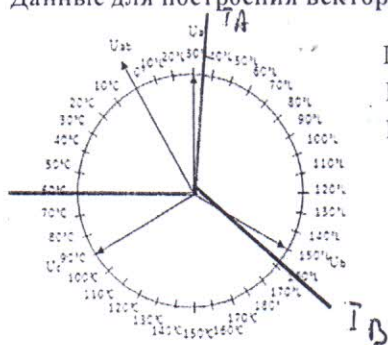

I_a = 329 mA, φ_a = 33 ° л Определено ABC чередование фаз на счётчике.
I_b = 656 mA, φ_b = 159 ° л
I_c = 240 mA, φ_c = 60 ° л

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \phi$	$P_{расч.} = 1,73 \times \underline{0,405} \times \underline{16} \times \underline{0,97}$	$P_{расч.} = \underline{10,87}$ кВт	Небаланс, % <u>24</u>
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{ТТ} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \frac{\underline{14} \times \underline{40}}{(\underline{19} \times \underline{10000})} \times 1$	$P_{изм.} = \underline{10,61}$ кВт	$NБ = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\%$

A = 13 А, I_b = 20 А, I_c = 9 А, I_{ср} = 16 А. U_{AB} = 409 В, U_{BC} = 403 В, U_{AC} = 404 В.

Юстициальная счетчика (A) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 14 за время t 19 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

4. Заключение:

Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

ОКД Инженер-инспектор (подпись) Иванов И.И. (Ф.И.О.)

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись) Иванов И.И. Иванов И.И. Иванов И.И.;
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись) Иванов И.И. Иванов И.И. Иванов И.И.;
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись) ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись) ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись) _____;
- Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись) ООО «СК Энергия» Иванов И.И. Иванов И.И.;
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) _____;

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: