



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт проверки расчётного прибора учёта № 517/18 от 21 » 06 2018 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Олимпийский дом № 5 ВРУ № 2
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)
г.Саянск д.1-11 Рынковский, д.5, ВРУ-2 04079

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Форма проведения проверки (визуальный осмотр, инструментальная проверка) – ненужное зачеркнуть.

Основание для проведения проверки расчетного прибора учета мандат

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
Электромонтер Риндзоров В.В. инженер - инспектор Терещенков Д.В.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.) _____
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.) _____
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
УК «Секра» энергетик Швабко Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) _____

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповероч. интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
ВРУ-	Матмиз	05093067	230/400	ж/к	014295,8	2012 I	10	2022 I	0,5	----	30	А002989

Трансформаторы тока


Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	T5584	2016 II	8	2024 2	0,5	150/5	0122283	
Фаза «В»	T-0,66	T5590	2016 II	8	2024 Шаб.	0,5	150/5		
Фаза «С»	T-0,66	T5592	2016 II	8	2024	0,5	150/5		

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно Uав _____):

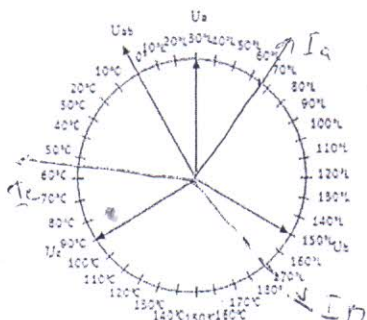

$$I_a = 338 \text{ mA}, \varphi_a = 65.6^\circ$$

$$I_b = 299 \text{ mA}, \varphi_b = 170.6^\circ$$

$$I_c = 150 \text{ mA}, \varphi_c = 59.6^\circ$$

Определено ABC чередование фаз на счётчике.

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1,73 \times U_L \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times 0,41 \times 7,9 \times 0,86$	$P_{расч.} = 4,82 \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{ТТ} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \frac{5}{(41 \times 10000)} \times 1$	$P_{изм.} = 4,91 \text{ кВт}$	$Нб = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\%$ 1,86%

$I_A = 10,14 \text{ А}, I_B = 8,97 \text{ А}, I_C = 4,5 \text{ А}, I_{ср} = 7,9 \text{ А}, U_{AB} = 411 \text{ В}, U_{BC} = 409 \text{ В}, U_{AC} = 409 \text{ В}, U_{ср} = 410 \text{ В}$

Постоянная счетчика (А) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 5 за время t 11 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужно подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12593 09.2019 г.; Токоизмерительные клещи № 14426118 13.02.2020 г.

Заключение:

1. Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

ОКЭ инженер-инспектор
(организация, должность лица, выполнившего работу)

Мед
(подпись)

Терещков ДВ
(Ф.И.О.)

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
инженер-инспектор Терещков ДВ;
- ООО «Иркутскэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
_____;
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)
_____;
- Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)
УК «Векра» энергетик Исаков Н.С.;
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)
Исаков Н.С.;

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:
