



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от « 20 » 07 2016 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Олимпийский дом № 5 ВРУ № 3
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____

г.Саянск мкр. Олимпийский д. 5

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
Нач. отдела ЭСЧ Юхманенко С.Г.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)
Мен. - инж. Олишук Д.В.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.) _____
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
ООО "Ин-Успех" энергетик Мвилюк Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) _____

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-3	матрица	105104441	380 5-10	6,2	12375,19	II 2012	10	II 2022	0,5	-----	30	6316080

Демонтированные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	ТТН-А	66802	2011	8	2015	0,5	15015	6316081	
Фаза «В»	ТТН-А	66804	2011	8	2015	0,5	15015		
Фаза «С»	ТТН-А	66807	2011	8	2015	0,5	15015		


Установленные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	ТТН-А	810668	II-2016	8	II-2024	0,5	15015	0122271	
Фаза «В»	ТТН-А	75592	II-2016	8	II-2024	0,5	15015		
Фаза «С»	ТТН-А	75614	II-2016	8	II-2024	0,5	15015		

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктт _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{ab}):

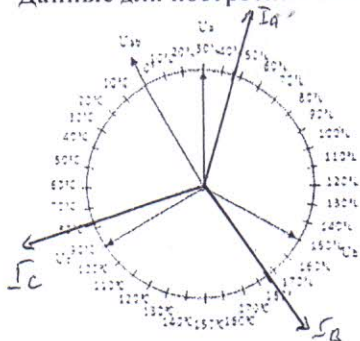

$I_a = 434 \text{ mA}$, $\varphi_a = 42^\circ \angle$ Определено прямое чередование фаз на счётчике.
 $I_b = 573 \text{ mA}$, $\varphi_b = 173^\circ \angle$
 $I_c = 434 \text{ mA}$, $\varphi_c = 78^\circ \angle$

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times U_{\text{л}} \times I_{\text{ср}} \times \cos \varphi$	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times 0,406 \times 15,9 \times 0,9$	$P_{\text{расч.}} = 10 \text{ кВт}$	Небаланс, % <u>4</u>
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{тт}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \frac{15}{16} \times \frac{30}{10000} \times 1$	$P_{\text{изм.}} = 10,4 \text{ кВт}$	$Hб = [(P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}}] \times 100\%$

$I_a = 235 \text{ A}$, $I_b = 122 \text{ A}$, $I_c = 121 \text{ A}$, $I_{\text{ср}} = 15,9 \text{ A}$. $U_{\text{аб}} = 403 \text{ В}$, $U_{\text{вс}} = 403 \text{ В}$, $U_{\text{ас}} = 407 \text{ В}$.

Постоянная счетчика (A) = 10 000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 15 за время t 16 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Закключение:

1. Прибор годен/(не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

Нач. отдела ЭСЧ Бухм. Бухмально СЧ
(организация, должность лица, выполнившего работу) (подпись) (Ф.И.О.)

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
Нач. отдела ЭСЧ Бухмально СЧ Бухм.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)
инж. - иж. Дмитрий ДР. В. ЛН
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)
- Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)
ООО "Искра" энергетик Григорьев Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: