

ОГУЗП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ИРКУТСК

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска прибора учета в эксплуатацию от «15» 03 2013 г. (время 10 час. 00 мин)

Потребитель:

Жилой многоквартирный дом, мкр. Олимпийский, д. №6, ВРЧ-1

(Юридическое наименование потребителя)

Договор № (Лицевой счет) Электроустановка (№, наименование, адрес
электроустановки)

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Форма проверки (визуальный осмотр, инструментальная проверка) - ненужное зачеркнуть.

Основание для проведения проверки расчетного прибора учета

Замена трансформаторов тока.

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЗП «Облкоммунэнерго» «Саянские эл. сети» (Должность, ФИО, подпись)
зам. н.п.с. по юр. д. Даниленко Евгений Геннадьевич
- ООО «Иркутскэнергосбыт» «Саянское отделение» (Должность, ФИО, подпись)
Инженер-инспектор Рюкин Василий Викторович
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства
(Должность, ФИО, подпись)
- Собственник прибора учета (Должность, ФИО, подпись)
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, ФИО, подпись)
- Исполнитель (представитель) коммунальных услуг (Должность, ФИО, подпись)
управляющая Ивлевская Н.С. ООО УК «Искра»
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Должность, ФИО, подпись)
Воронцовые №14

Результаты выполнения


Сведения по замененным приборам и пломбировке цепей учета:

Сведения по замененным приборам и пломбировке цепей учета:												
	Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В	Ином, А	Показание	Г/п	Кл. точн.	Ктт	Ктн	Ку	№ пломб
Снят						013314,1			100/5	-	10	0633080049
Устан	15963035	022021	0028694	320	5(7,5)	013436,4	ш-02	1	150/5	-	30	6338532
Демонтированные трансформаторы тока							Сведения о снятой дополнительной пломбировке					
	Тип	Заводской номер	Г/п	Кл. точн.	№№ снятых пломб	Опломбированный элемент		№ пломб				
Фаза «А»	T-0,66	022021	2009	0,5								
Фаза «В»	T-0,66	022027	2009	0,5								
Фаза «С»	T-0,66	022024	2009	0,5								
Установленные трансформаторы тока							Сведения о дополнительной пломбировке					
	Тип	Заводской номер	Г/п	Кл. точн.	№№ наложенных пломб	Опломбированный элемент		№№ пломб				
Фаза «А»	ТГН-А	15343	2012	0,5	6338533							
Фаза «В»	ТГН-А	18548	2012	0,5								
Фаза «С»	ТГН-А	18541	2012	0,5								

Трансформаторы напряжения: тип — г/п — Наличие обогрева счетчика не требуется

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно каждой фазы):

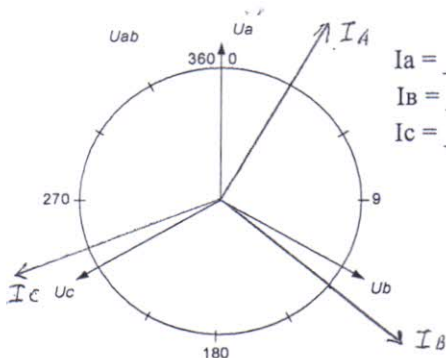

$I_a = 345 \text{ mA}$, $\varphi_a = 30^\circ$ Определено прямое чередование фаз на счётчике.

$I_b = 460 \text{ mA}$, $\varphi_b = 11^\circ$

$I_c = 195 \text{ mA}$, $\varphi_c = 13^\circ$

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя)

$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times U_{\text{л}} \times I_{\text{ср}} \times \cos \varphi$	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times 0,395 \times 0,7 \times 0,95$	$P_{\text{расч.}} = 0,3 \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \frac{5 \times 30}{10000 \times 16}$	$P_{\text{изм.}} = 0,5 \text{ кВт}$	5,0

$I_a = 0,2 \text{ A}$, $I_b = 0,4 \text{ A}$, $I_c = 0,5 \text{ A}$. $I_{\text{ср}} = 0,7 \text{ A}$. $U_{\text{AB}} = 395 \text{ В}$, $U_{\text{BC}} = 394 \text{ В}$, $U_{\text{CA}} = 395 \text{ В}$. $U_{\text{ср.}} = 395$

Постоянная счетчика (A) = 3200. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 5 за время t 26 с.

3. Состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствует или не соответствует требованиям НТД), ненужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей поверки): ПАРМА ВАФ-А № 12605, мультиметр MS 2001 № 11040089084

Заключение:

1. прибор допущен (не допущен) в дальнейшую эксплуатацию, нужно подчеркнуть. В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполнение которых является условием для повторной проверки прибора учета.

Схема учета соответствует НЭЭ п. 1.5

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские эл. сети»
(организация, должность лица выполнившего работу)

[Подпись]
(подпись)

Даниленко Е.Г.
(Ф.И.О.)

1. ООО «Иркутскэнергосбыт» «Саянское отделение» (Должность, ФИО, подпись)

Инженер-инспектор Рюмкин В.В.

2. Собственник прибора учета (Должность, ФИО, подпись)

3. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, ФИО, подпись)

4. Исполнитель (представитель) коммунальных услуг (Должность, ФИО, подпись)

Директор Шведова Н.С.

5. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Должность, ФИО, подпись)

Собственник № 14 № 14

Потребитель обязан обеспечивать сохранность наложенных пломб, надлежащее техническое состояние и безопасность приборов учета и оборудования, а также немедленно сообщать Энергоснабжающей организации о неисправностях приборов учета и средств учета энергии. Представитель потребителя:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)