



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от « 19 » 07 2016 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Олимпийский дом № 14 ВРУ № 1
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____
г.Саянск, Олимпийский д. 14

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
Нач. отдела ЭСУ Тюхтинского СТ;
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)
Инт. инт. Димитрук Д.В.;
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.) _____;
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
ООО Ук Искра - энергетик Шведко Н.С.;
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) _____;

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-1	однофазный	305090961	6,2 5-10	6,2	1500,39	1 2012	10	1 2022	0,5	----	40	2248395

Демонтированные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-066	304963	1-12	8	2016	0,5	20015	22483399	
Фаза «В»	T-066	304964	1-12	8	2016	0,5	20015		
Фаза «С»	T-066	304965	1-12	8	2016	0,5	20015		


Установленные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-066	029880	II-2016	8	II-2024	0,5	20015	0121544	
Фаза «В»	T-066	029874	II-2016	8	II-2024	0,5	20015		
Фаза «С»	T-066	029878	II-2016	8	II-2024	0,5	20015		

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктт _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{ab}):

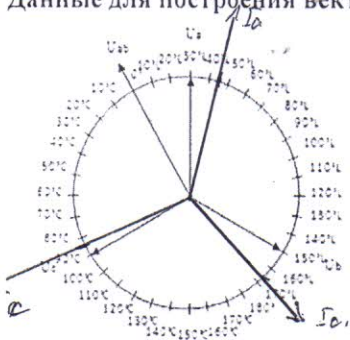

$I_a = \underline{666} \text{ mA}$, $\varphi_a = \underline{44}^\circ$ Определено прямое чередование фаз на счётчике.
 $I_b = \underline{223} \text{ mA}$, $\varphi_b = \underline{162}^\circ$
 $I_c = \underline{1035} \text{ mA}$, $\varphi_c = \underline{88}^\circ$

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times U_{\text{л}} \times I_{\text{ср}} \times \cos \varphi$	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times \underline{0,382} \times \underline{2,35} \times \underline{0,9}$	$P_{\text{расч.}} = \underline{13,9} \text{ кВт}$	Небаланс, % <u>2</u>
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \frac{19}{(20 \times 10000)} \times \frac{40}{1}$	$P_{\text{изм.}} = \underline{13,6} \text{ кВт}$	$H_b = [(P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}}] \times 100\%$

$I_a = \underline{0,66} \text{ A}$, $I_b = \underline{0,22} \text{ A}$, $I_c = \underline{1,035} \text{ A}$. $I_{\text{ср}} \underline{2,35} \text{ A}$. $U_{\text{AB}} = \underline{384} \text{ В}$, $U_{\text{BC}} = \underline{380} \text{ В}$, $U_{\text{AC}} = \underline{382} \text{ В}$.

Постоянная счетчика (A) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 19 за время t 20 с.

Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужно подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
Парма ВАФ-А № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Вывод:

Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

Час. отдела ЗСУ
организация, Должность лица, выполнившего работу)

Вхмф
(подпись)

Вхманченко С.П.
(Ф.И.О.)

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
Час. отдела ЗСУ Вхманченко С.П.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)
инж. - и.м. Дмитрий Д.В.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)
- Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)
ООО «Искра-энергетик» г.Иркутск Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: