



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «26» 09 2017 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Мизирный дом № 2 ВРУ № 1
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____
Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____
г.Саянск _____

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
инженер-исследователь Кутай А.А.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)
инженер-исследователь Кабанцев А.А.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.) _____
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
УК «Искра», энергетик Швидко Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)
Каушев Г.А.

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:


Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповероч интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-1	Матрица	03806164	230/400 / 5-10	1H/K	393,21	11-2016	10	11-2026	0,5	----	30	0133880

Трансформаторы тока

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктп	Сведения о пломбировке	
								№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	325124	11-2016	8	11-2024	0,5	150/5	0133897	TT
Фаза «В»	T-0,66	325130		8		0,5			
Фаза «С»	T-0,66	325136		8		0,5			

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктп _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно Uab):

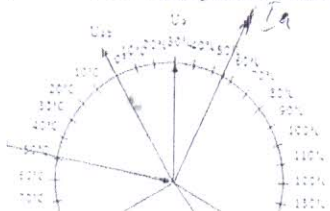

$$I_a = 1756 \text{ mA}, \varphi_a = 57^\circ$$

$$I_b = 820 \text{ mA}, \varphi_b = 172^\circ$$

$$I_c = 2720 \text{ mA}, \varphi_c = 50^\circ$$

Определено нужное чередование фаз на счётчике.

1. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \phi$	$P_{расч} = 1,73 \times 6,404 \times 530 \times 0,869$	$P_{расч} = 3219 \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{изм} = 3600 \times N \times K_{тт} / (t \times A)$	$P_{изм} = \frac{3600 \times 10 \times 30 \times 1}{(4 \times 10000)}$	$P_{изм} = 329 \text{ кВт}$	$H\delta = [(P_{изм} - P_{расч}) / P_{расч}] \times 100\% = 2,2$

$I_A = 57,7 \text{ А}, I_B = 24,6 \text{ А}, I_C = 81,6 \text{ А}, I_{ср} = 53,0 \text{ А}, U_{AB} = 403 \text{ В}, U_{BC} = 405 \text{ В}, U_{AC} = 406 \text{ В}.$

Тостоянная счетчика (A) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 10 за время t 4 с.

2. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Триборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госперки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

3. Заключение:

1. Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

ОКЭ инженер-инспектор (подпись) Кутай А.А. (Ф.И.О.)
организация, должность лица, выполнившего работу)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
инженер-инспектор Кутай А.А.
2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)
инженер-инспектор Кабанцев А.А.
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)
6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)
УК «Икра», энергетик Швидако И.С.
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)
Каушев Г.А.

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:

Юридические лица попадающие под ОДПУ:

1. Магазин «Рублев»
2. Парикмахерская
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.