

# ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № \_\_\_\_\_ от «50» 06 2016 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Юбилейный дом № 42 ВРУ № 1  
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет)

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)

г.Саянск мкр Юбилейный д. 42.

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)

Нат. Степановна ЗСЭ Выходилова

2. ООО «Иркутскэнерго» (Должность, Ф.И.О.)

Иванович Романов В.В.

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4. Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)

6. Обслуживающая организация (Ф.И.О.)

ООО "Центр энергетик" г.Иркутск

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Михайлов Александр Александрович (11.02.1978)

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

| Место установки | Тип счетчика | Заводской номер | Уном. В / Ином. А | Знач. | Показание | Дата г/п   | Межповероч. интервал | Дата истечения МПИ | Класс точн. | Наличие обогрева | Ку | № пломб на клемной крышке счетчика |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|-------|-----------|------------|----------------------|--------------------|-------------|------------------|----|------------------------------------|
| ВРУ-1           | РИМ 489.13   | 01117960        | 230/400 5-7,5     | 6,3   | 18,839    | 16.06.2014 | 16                   | 2030               | 0,5         | ----             | 50 | 012 2268                           |

Трансформаторы тока


Сведения о пломбировке

| Место установки | Тип    | Заводской номер | Дата г/п | Межповер. интервал | Дата истеч. МПИ | Класс точн. | Ктт   | №№ установ. пломб | Опломбированный элемент |
|-----------------|--------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|
| Фаза «А»        | T-0,66 | 628244          | 1-2016   | 8                  | 2024            | 0,5         | 25015 | 0200584           |                         |
| Фаза «В»        | T-0,66 | 628309          | 1-2016   | 8                  | 2024            | 0,5         | 25015 |                   | 0200585                 |
| Фаза «С»        | T-0,66 | 628301          | 1-2016   | 8                  | 2024            | 0,5         | 25015 | 0200586           |                         |

Трансформаторы напряжения: тип \_\_\_\_\_ Дата госповерки \_\_\_\_\_ Ктт \_\_\_\_\_

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно ЦАВ):

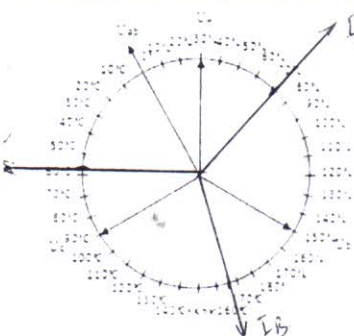

$I_a = 1247 \text{ mA}$ ,  $\varphi_a = 71^\circ \angle$   
 $I_b = 187 \text{ mA}$ ,  $\varphi_b = 168^\circ \angle$   
 $I_c = 203 \text{ mA}$ ,  $\varphi_c = 59^\circ \angle$

Определено прямое чередование фаз на счётчике.

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

|                                                                  |                                                                         |                              |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $P_{расч} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \varphi$ | $P_{расч} = 1,73 \times 0,396 \times 279 \times 0,8$                    | $P_{расч} = 152 \text{ кВт}$ | Небаланс, %                                                   |
| $P_{изм} = 3600 \times N \times K_{тт} / (t \times \Delta)$      | $P_{изм} = 3600 \times \frac{15}{(5 \times 36000)} \times \frac{50}{1}$ | $P_{изм} = 15 \text{ кВт}$   | $Hб = [(P_{изм} - P_{расч}) / P_{расч}] \times 100\% = 1,8\%$ |

$I_A = 112 \text{ А}, I_B = 642 \text{ А}, I_C = 83 \text{ А}, I_{ср} = 279 \text{ А}, U_{лв} = 396 \text{ В}, U_{вс} = 397 \text{ В}, U_{ас} = 395 \text{ В}, U_{ср} = 396$

Постоянная счетчика (А) = 36000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 15 за время t 5 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям ПТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госпереверки):  
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

Нач. отдела ЭСЭ  
(организация, должность лица, выполнившего работу)

В.В. В.В.  
(подпись)

В.В. В.В.  
(Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)

Нач. отдела ЭСЭ В.В. В.В.

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)

Игорь-инер Р.В. В.В.

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)

6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)

ООО «Иркутск энергоснабжение» И.С. И.С.

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Никифорова Людмила Афанасьевна

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:

КОММУНИКАТОР № 013557

Юридические лица попадающие под ОДПУ:

1. Отсутствует.

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_