



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «30» 06 2016 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Юбилейный дом № 42 ВРУ № 2
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет)

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)

г.Саянск, Юбилейный д. 42

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
Нач. отдела ЭЭ Юманенко С.И.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)
Инж.-инспектор Рюмина В.В.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
ООО «Я-Искра» энергетика Шведло Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)
Милифорова Людмила Арнасовна (1-42-12)

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-2	РИМ 489.13	011/1111	230/400 5-7,5	6,3	106,372	ТД 2014	16	2030	0,5	----	50	0122258

Трансформаторы тока


Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	628303	1-2016	8	2024	0,5	25015	0200673	
Фаза «В»	T-0,66	628302	1-2016	8	2024	0,5	25015	0200674	
Фаза «С»	T-0,66	628298	1-2016	8	2024	0,5	25015	0200676	

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктт _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно ЧАБ. _____):

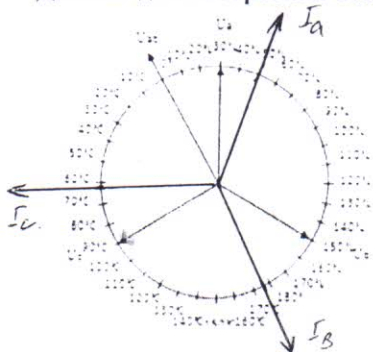

$I_a = 485$ мА, $\varphi_a = 50^\circ \angle$ Определено прямое чередование фаз на счётчике.
 $I_b = 570$ мА, $\varphi_b = 176^\circ \angle$
 $I_c = 273$ мА, $\varphi_c = 61^\circ \angle$

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч} = 1,73 \times 0,396 \times 22,4 \times 0,88$	$P_{расч} = 13,5 \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{итм} = 3600 \times N \times K_{тт} / (t \times \Delta)$	$P_{итм} = 3600 \times 43 \times 50 \times 1 / (3 \times 36000)$	$P_{итм} = 13 \text{ кВт}$	$Hб = [(P_{итм} - P_{расч}) / P_{расч}] \times 100\%$

$I_A = 3,2 \text{ А}, I_B = 2,8 \text{ А}, I_C = 13,4 \text{ А}, I_{ср} = 22,4 \text{ А}, U_{AB} = 394 \text{ В}, U_{BC} = 391 \text{ В}, U_{AC} = 391 \text{ В}, U_{ср} = 396$

Постоянная счетчика (А) = 36000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 13 за время t 5 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям ПТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учета (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

Нат. отдела ЭСЭ
(организация, должность лица, выполнившего работу)

Вх.л.
(подпись)

Рохманов С.П.
(Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)

Нат. отдела ЭСЭ Рохманов С.П. Вх.л.

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)

Инт.-инт. Рюмина В.В. Вх.л.

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)

6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)

ООО «Искра» Швидко Н.С.

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Никифорова Людмила Афанасьевна

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:

КОММУНИКАТОР № 011 300

Юридические лица подающие под ОДПУ:

1. ООО Телеком Саянск

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____