



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № 250 от «04» 05 2017 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Юбилейный дом № 44 ВРУ № 1
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____

г.Саянск, м-н Юбилейный, д. 44

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)

Электромонтер Никифоров В.В.

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)

Инженер-исследователь Дмитриук Д.В.

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4. Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)

6. Обслуживающая организация (Ф.И.О.)

ООО «УК Искра», энергетик М.Видно Н.С.

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Макова Л.В., Демисенко С.Н.

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-1	Матрица	03806840	230/400 5-10	6,2	74,53	III-2016	10	III-2026	0,5	----	40	0147674
номера												

Трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	174935	III-2016	8	III-2024	0,5	200/5	0147675	ТТ
Фаза «В»	T-0,66	174962		8		0,5			
Фаза «С»	T-0,66	174891		8		0,5			

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).


Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{ab}):

I_a = 550 mA, φ_a = 536 °

I_b = 265 mA, φ_b = 1636 °

I_c = 585 mA, φ_c = 730 °

Определено правильно чередование фаз на счётчике.

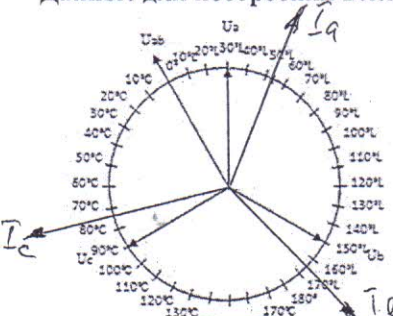

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times U_{\text{л}} \times I_{\text{ср}} \times \cos \varphi$	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times \underline{0,399} \times \underline{148} \times \underline{0,953}$	$P_{\text{расч.}} = \underline{7,76} \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \underline{5} \times \underline{40} \times \underline{1} / (\underline{8} \times \underline{10000})$	$P_{\text{изм.}} = \underline{8,0} \text{ кВт}$	$H6 = [(P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}}] \times 100\% \quad \underline{3,1}$

$$I_A = 17.4 \text{ A}, I_B = 2.9 \text{ A}, I_C = 10.1 \text{ A}, I_{cp} = 11.8 \text{ A}, U_{AB} = 398 \text{ B}, U_{BC} = 403 \text{ B}, U_{AC} = 396 \text{ B}.$$

Постоянная счетчика (А) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 5 за время t 8,5 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор годен/(не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

Окз. электромонтер
(организация, должность лица, выполнившего работу)

(подпись)

Нижгород В.В.
(Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
инженер Никитин В.В. [подпись]
2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)
инженер-инспектор Демидук А.В. [подпись]
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)
6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)
ООО «УК Искра», энергетик Ивдинов И.С. [подпись]
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)
Полова Н.Е. [подпись] Демисенко С.Ч. [подпись]
Демисенко С.Ч.

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:

Юридические лица попадающие под ОДПУ:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.