



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «04» 05 2017 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Юбилейный дом № 65 ВРУ № 2
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)

г.Саянск, мкр. Юбилейный, д. 65

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)

Электромонтер Кимфоров В.В.

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)

инженер-инспектор Дмитрий А.В.

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства

(Должность, Ф.И.О.)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4. Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)

Обслуживающая организация (Ф.И.О.)

ООО «Иркутскэнерго», энергетик Шевченко Н.С.

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Григорьев А.В.

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:


Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-2	Матрица	03806377	230/400 5-10	6,2	0001819	III-2016	10	III-2026	0,5	----	30	0147697

Трансформаторы тока								Сведения о пломбировке	
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	323266	III-2016	8	III-2024	0,5	150/5	0147698	ТИ
Фаза «В»	T-0,66	323278		8		0,5			
Фаза «С»	T-0,66	323272		8		0,5			

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно Uab):

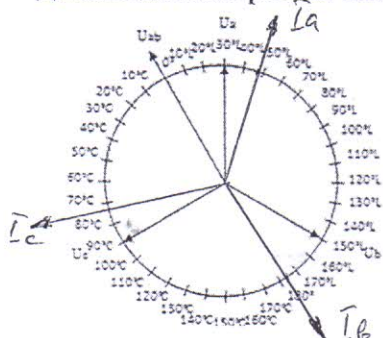

$I_a = 1086 \text{ mA}$, $\phi_a = 47.4^\circ$

$I_b = 1060 \text{ mA}$, $\phi_b = 174.1^\circ$

$I_c = 873 \text{ mA}$, $\phi_c = 73.0^\circ$

Определено правильное чередование фаз на счётчике.

Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times 238,4 \times 33,5 \times 0,944$	$P_{расч.} = 24,0$ кВт	Небаланс, %
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{ТТ} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \frac{10}{5 \times 10000} \times 30 \times 1$	$P_{изм.} = 21,6$ кВт	$Hб = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\% = 2,8$

$I_A = 36,2$ А, $I_B = 35,8$ А, $I_C = 28,7$ А, $I_{ср} = 33,5$ А, $U_{AB} = 387$ В, $U_{BC} = 385$ В, $U_{AC} = 390$ В.

Постоянная счетчика (А) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 10 за время t 5 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

ОКЭ энергомонитор
(организация, должность лица, выполнившего работу)

(подпись)

Никифоров В.В.
(Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)

энергомонитор

Никифоров В.В.

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)

инженер-инспектор

Дмитрий А.В.

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)

6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)

ООО ЧЭ «Искра», энергетик Шварко Н.С.

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Глань Л.В.

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:

Юридические лица попадающие под ОДПУ:

1. отсутствуют

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.