



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «04» 05 2017 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Юбилейный дом № 65 ВРУ № 4
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____

г.Саянск, м-н Юбилейный, д.65

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
электромонтер Никитин В.В.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)
инженер-инспектор Дмитрий Д.В.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
ООО УК «Искра», энергетик Шведцов Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)
Гранев А.В.

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-4	Матрица	03806732	230/400 5-10	6,2	78,53	05-2016	10	05-2026	0,5	----	30	0147687

Трансформаторы тока


Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	323169	05-2016	8	01-2024	0,5	150/5	0147788	ТТ
Фаза «В»	T-0,66	323163		8		0,5			
Фаза «С»	T-0,66	323168		8		0,5			

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно фазы U_a):

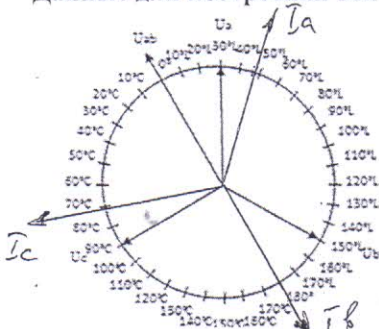

I_a = 488 mA, φ_a = 48,2°

I_b = 256 mA, φ_b = 179,2°

I_c = 237 mA, φ_c = 71,2°

Определено правильное чередование фаз на счётчике.

проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times 0,384 \times 11,2 \times 0,927$	$P_{расч.} = 6,9 \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{тт} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \frac{5}{(6 \times 10000)} \times 30 \times 1$	$P_{изм.} = 7,0 \text{ кВт}$	$Hб = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\%$

$I_A = 17,6 \text{ А}, I_B = 9,1 \text{ А}, I_C = 7,1 \text{ А}, I_{ср} = 11,2 \text{ А}, U_{AB} = 382 \text{ В}, U_{BC} = 386 \text{ В}, U_{AC} = 386 \text{ В}.$

Постоянная счетчика (А) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 5 за время t 8 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужно подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор годен/(не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

ОКЭ энергомонитор (организация, должность лица, выполнившего работу) Никифоров В.В. (подпись) (Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись) Энергомонтёр Никифоров В.В.
2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись) Инженер-инспектор Андричук А.В.
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись) _____
4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись) _____
5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись) _____
6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись) ООО УК «Секва», энергетик Ивченко Н.С.
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) Гладко А.В.

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:

Юридические лица попадающие под ОДПУ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____