



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «19» 07 2016 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Ленинградский дом № 1 ВРУ № 1
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____

г.Саянск мкр. Ленинградский дом. 1.

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.) _____

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.) _____

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.) _____

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» _____

4. Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.) _____

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» _____

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.) _____

6. Обслуживающая организация (Ф.И.О.) _____

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) _____

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
ВРУ-1	Матрица	05105988	5/10 380	6.2	014884	II 2012	10	II 2022	0.5S	----	30	005 2914

Демонтированные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0.66	538724	2012	4	2016	0,5	150/5	1	Z
Фаза «В»	T-0.66	538725	2012	4	2016	0,5	150/5	6316111	Z
Фаза «С»	T-0.66	538726	2012	4	2016	0,5	150/5	1	Z


Установленные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0.66	038068	VI 2016	8	II 2024	0,5	150/5	1	Z
Фаза «В»	T-0.66	038070	VI 2016	8	II 2024	0,5	150/5	0052915	Z
Фаза «С»	T-0.66	038069	VI 2016	8	II 2024	0,5	150/5	1	Z

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктт _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{ab}):

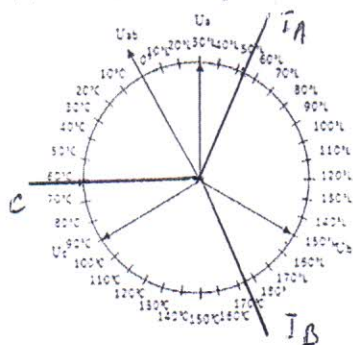

$I_a = 576$ mA, $\varphi_a = 52^\circ L$ Определено ABC чередование фаз на счётчике.
 $I_b = 1193$ mA, $\varphi_b = 172^\circ C$
 $I_c = 367$ mA, $\varphi_c = 61^\circ C$

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times 0,405 \times 24,3 \times 0,86$	$P_{расч.} = 17,65$ кВт	Небаланс, % <u>0,9%</u>
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{тт} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \frac{33}{(20 \times 10000)} \times 30 \times 1$	$P_{изм.} = 17,82$ кВт	$Hб = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\%$

$I_a = 19,2$ А, $I_b = 39,7$ А, $I_c = 28,9$ А. $I_{ср} = 24,3$ А. $U_{AB} = 409$ В, $U_{BC} = 403$ В, $U_{AC} = 404$ В.

Постоянная счетчика (А) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 33 за время t 20 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госпроверки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор годен/(не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

ОКЭ Инженер Инженер (подпись) Шинярина АС (Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись) Инженер Инженер Шинярина АС Василь;

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись) Виктор Кабанов АА ОК;

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись) ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;

4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись) ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись) _____;

6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись) ООО ПК Энерг энергетик Шинярина И.С.;

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) _____;

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: