



ОГУЗП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска прибора учета в эксплуатацию от «23» 05 2013 г. (время)

Потребитель:

Многоквартирный жилой дом
(юридическое наименование потребителя)

Договор № (Лицевой счет) _____ Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)

г. Саянск, м-он Ленинградский, д. 8 ВРУ-12
(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. Представитель сетевой организации (ФИО) Домениченко Е. Т.;
2. Представитель гарантирующего поставщика (ФИО) Александров Д. В.;
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (ФИО); _____;
4. Собственник прибора учета (ФИО) Семенишкова Т. В.;
5. Собственник энергопринимающих устройств (ФИО) _____;
6. Обслуживающая организация (ФИО) Шварко И. С.;
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (ФИО) Семенишкова Т. В.


Результат выполнения

Сведения по замененным приборам и пломбировке цепей учета:

Счетчик	Место установ ки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Знач н.	Показани е	Год выпуска. Дата г/п	Межпо вероч. интервал	Класс точ.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
Снят				3х220/400								
Устан	ВРУ-04	И4НТРИУА	205115064	5(10)	6,2	000323,03	12-1111		0,5	по ТРЭ	40	6338524
Демонтированные трансформаторы тока									Сведения о снятой дополнительной пломбировке			
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Класс точн.	Ктт	№№ снятых пломб		Опломбированный элемент		№ пломб		
Фаза «А»												
Фаза «В»												
Фаза «С»												
Установленные трансформаторы тока									Сведения о дополнительной пломбировке			
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный. элемент		№ пломб		
Фаза «А»	T-0,66	725119	12-х	4	0,5	200/5	} 6338524					
Фаза «В»	T-0,66	725120	12-х	4	0,5	200/5						
Фаза «С»	T-0,66	725121	12-х	4	0,5	200/5						

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктт _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{AB}):

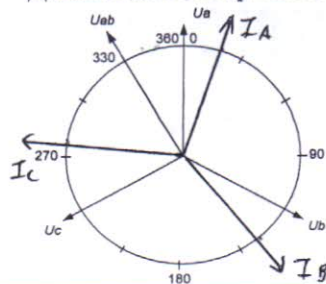

$$I_a = 565 \text{ mA}, \varphi_a = 256^\circ$$

$$I_b = 1300 \text{ mA}, \varphi_b = 206^\circ$$

$$I_c = 481 \text{ mA}, \varphi_c = 356^\circ$$

Определено прямое чередование фаз на счётчике.

2. Проверка исправности электрического счетчика	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times 0,406 \times 20,7 \times 0,89$	$P_{\text{расч.}} = 12,9 \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \frac{10 \times 40}{10000} \times 1$	$P_{\text{изм.}} = 14,56 \text{ кВт}$	$NБ = (P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}} \times 100\% = 2,6$

$I_a = 133 \text{ A}, I_b = 32,6 \text{ A}, I_c = 16,1 \text{ A}, I_{\text{ср}} = 20,7 \text{ A}, U_{AB} = 409 \text{ В}, U_{BC} = 404 \text{ В}, U_{AC} = 406 \text{ В}, U_{\text{ср}} = 406 \text{ В},$
Постоянная счетчика (A) = 10000 Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 10 за время t 11,46 с.

3. Состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужно подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей поверки): «Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор допущен (не допущен) в эксплуатацию, нужно подчеркнуть. В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполненные которых является условием для повторного допуска прибора учета).

инж. инспектор
(организация, должность лица, выполнившего работу)

Е.С.
(подпись)

Документов Е.Т.
(Ф.И.О.)

1. Представитель гарантирующего поставщика (ФИО) Дмитрий Д.В. Анд (подпись)
2. Собственник прибора учета (ФИО) Селезнева Т.Ф. (подпись)
3. Собственник энергопринимающих устройств (ФИО) (подпись)
4. Обслуживающая организация (ФИО) Шевченко В.С. (подпись)
5. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме Селезнева Т.Ф. (подпись)

Потребитель обязан обеспечивать сохранность наложенных пломб, надлежащее техническое состояние и безопасность приборов учета и оборудования, а также немедленно сообщать ОГУЭП «Облкоммунэнерго» о неисправностях приборов учета и средств учета энергии. Представитель потребителя:

инженер
(должность)

Шевченко В.С.
(подпись)

Шевченко В.С.
(Ф.И.О.)