



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска прибора учета в эксплуатацию от «23» 05 2013 г. (время)

Потребитель:

Многоквартирный жилой дом

(юридическое наименование потребителя)

Договор № (Лицевой счет) _____ Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)

г. Саянск, м-он Ленинградский, д. 18, ВРЧ-15

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. Представитель сетевой организации (ФИО) Даршенико Е.Т.;
2. Представитель гарантирующего поставщика (ФИО) Димитров Д.В.;
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (ФИО); _____;
4. Собственник прибора учета (ФИО) Семов микола Т.В.;
5. Собственник энергопринимающих устройств (ФИО); _____;
6. Обслуживающая организация (ФИО) Шевченко В.С.;
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (ФИО) Семов микола Т.В.;


Результат выполнения

Сведения по замененным приборам и пломбировке цепей учета:

Счетчик	Место установ ки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Знач н.	Показани е	Год выпуска. Дата г/п	Межпо вероч. интервал	Класс точ.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
Снят				220+3 40А								
Устан	ВРЧ-0,4	Многофункциональный	10511344	10(50)	6,2	0002230	12-1111	10	0,5	Исч. нет	30	6338623
Демонтированные трансформаторы тока									Сведения о снятой дополнительной пломбировке			
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Класс точн.	Ктт	№№ снятых пломб		Опломбированный элемент		№ пломб		
Фаза «А»												
Фаза «В»												
Фаза «С»												
Установленные трансформаторы тока									Сведения о дополнительной пломбировке			
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный. элемент		№ пломб		
Фаза «А»	Т-0,66	824366	12-11	4	0,5	150/5	6338624					
Фаза «В»	Т-0,66	824367	12-11	4	0,5	150/5						
Фаза «С»	Т-0,66	824368	12-11	4	0,5	150/5						

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{AB}):

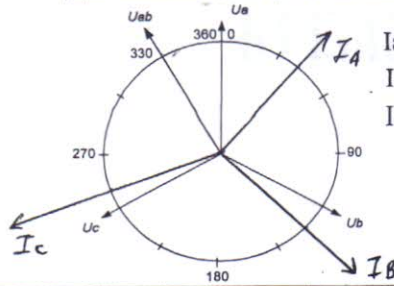

$$I_a = 442 \text{ mA}, \varphi_a = 41^\circ$$

$$I_b = 508 \text{ mA}, \varphi_b = 121^\circ$$

$$I_c = 538 \text{ mA}, \varphi_c = 101^\circ$$

Определено прямое чередование фаз на счётчике.

2. Проверка исправности электрического счетчика	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times 0,406 \times 18,5 \times 0,99$	$P_{\text{расч.}} = 12,0 \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \frac{10}{10000} \times \frac{30}{1} \times 1$	$P_{\text{изм.}} = 11,88 \text{ кВт}$	$NБ = (P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}} \times 100\% = 1,4$

$I_a = 14,5 \text{ A}, I_b = 15,3 \text{ A}, I_c = 15,5 \text{ A}, I_{\text{ср}} = 15 \text{ A}, U_{AB} = 405 \text{ В}, U_{BC} = 408 \text{ В}, U_{AC} = 406 \text{ В}, U_{\text{ср}} = 406 \text{ В},$
Постоянная счетчика (А) = 10000 Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 10 за время t 9,13с.

3. Состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей поверки): «Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Закключение:

1. Прибор допущен (не допущен) в эксплуатацию, нужное подчеркнуть. В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполненные которых является условием для повторного допуска прибора учета).

инж. инспектор.
(организация, должность лица, выполнившего работу)

[Подпись]
(подпись)

Даниленко Е.С.
(Ф.И.О.)

1. Представитель гарантирующего поставщика (ФИО) Даниленко Д.В. (подпись)
2. Собственник прибора учета (ФИО) Смоленский Р.В. (подпись)
3. Собственник энергопринимающих устройств (ФИО) Смоленский Р.В. (подпись)
4. Обслуживающая организация (ФИО) Шведов Н.С. (подпись)
5. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме Смоленский Р.В. (подпись)

Потребитель обязан обеспечивать сохранность наложенных пломб, надлежащее техническое состояние и безопасность приборов учета и оборудования, а также немедленно сообщать ОГУЭП «Облкоммунэнерго» о неисправностях приборов учета и средств учета энергии. Представитель потребителя:

Шведов Н.С.
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Шведов Н.С.
(Ф.И.О.)