



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «21» 07 2016 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Мини-район дом № 16 ВРУ № 1
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____

г.Саянск мкр Мини-район дом 16

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.) Минин И.И. Минин И.И.;

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.) Минин И.И. Кабачков А.А.;

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.) _____;

4. Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.) _____;

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» _____;

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.) _____;

6. Обслуживающая организация (Ф.И.О.) ООО У.К. Энергия Иванов И.С.;

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) _____;

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-1	Мини-район	05100390	5(10)/380	6.2	011744	2012	10	2022	0.5 S	----	30	0104084

Демонтированные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	Т-0.66	647401	2012	4	2016	0,5	150/5	1	З
Фаза «В»	Т-0.66	647402	2012	4	2016	0,5	150/5	6338472	З
Фаза «С»	Т-0.66	647403	2012	4	2016	0,5	150/5	1	З


Установленные трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	Т-0.66	038110	2016	8	2024	0,5	150/5	1	З
Фаза «В»	Т-0.66	038111	2016	8	2024	0,5	150/5	0108845	З
Фаза «С»	Т-0.66	038112	2016	8	2024	0,5	150/5	1	З

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно Uab):

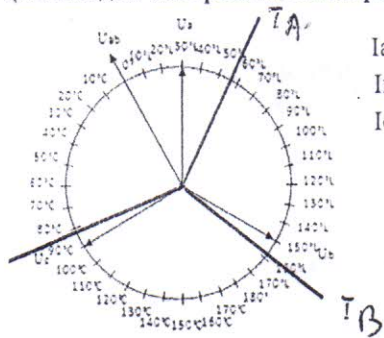

$I_a = \underline{374} \text{ mA}, \varphi_a = \underline{50}^\circ \downarrow$ Определено ABC чередование фаз на счётчике.
 $I_b = \underline{830} \text{ mA}, \varphi_b = \underline{157}^\circ \downarrow$
 $I_c = \underline{259} \text{ mA}, \varphi_c = \underline{81}^\circ \uparrow$

$P_{расч.} = 1,73 \times U \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times \underline{0,405} \times \underline{20,3} \times \underline{0,97}$	$P_{расч.} = \underline{13,8}$ кВт	Небаланс, % <u>1,9 %</u>
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{ТТ} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \underline{24} \times \underline{30} \times /$ $(\underline{19} \times \underline{10000})$	$P_{изм.} = \underline{13,64}$ кВт	$Hб = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}]$ * 100%

остоянная счетчика (A) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 24 за время t 19 с.

Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

риборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
Тарма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Прибор годен/(не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

И.И. Игнатьев-Исеников
(организация, должность лица, выполнившего работу)

(подпись)

Мисленословни Ано
(Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
Инженер Инженер Шенников АА
2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)
Инспектор Кабанцов АА
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)
6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)
ООО, "ЭК Центр энергетик Швецов И.С."
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: