



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № 429 от «29» 12 2017 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Мирный дом № 23 ВРУ № 1
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____

г.Саянск Мирный д. 23.

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
Нач. отдела ОЗУ Тохмакенов С.М.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)
Инж.-инс. Кабанцев А.А.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.) _____
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
Энергетик ООО ЖК Искра - Швидко Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.) _____

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Iном, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-1	РКМ 489.13	01165973	380 / 5,75	ЖК	49,125	III 2016	16	2016	0,5	-----	40	0147809

Демонтированные трансформаторы тока

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»						0,5			
Фаза «В»						0,5			
Фаза «С»						0,5			


Установленные трансформаторы тока

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-066	811996	2017.11	8	2025	0,5	20015	A 002533	
Фаза «В»	T-066	811995	2017.11	8	2025	0,5	20015		
Фаза «С»	T-066	811964	2017.11	8	2025	0,5	20015		

трансформаторы напряжения: тип — Дата госповерки — Ктн —

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{ab}):

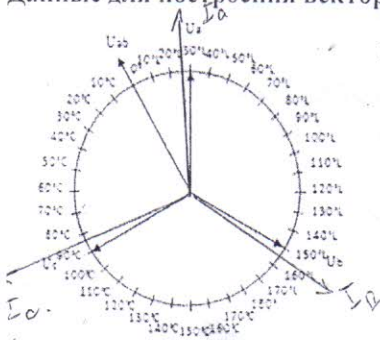

$I_a = 163$ mA, $\varphi_a = 29^\circ$. Определено правильно чередование фаз на счётчике.
 $I_b = 140$ mA, $\varphi_b = 154^\circ$
 $I_c = 55$ mA, $\varphi_c = 85^\circ$

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times 4,8 \times 0,401 \times 0,99$	$P_{расч.} = 3,27$ кВт	Небаланс, %
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{ТТ} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \frac{5 \times 40 \times 1}{(6,1 \times 36000)}$	$P_{изм.} = 3,28$ кВт	$Hб = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\% \approx 0,22\%$

$I_a = 163$ A, $I_b = 140$ A, $I_c = 55$ A. $I_{ср} = 41$ A. $U_{ав} = 401$ В, $U_{вс} = 401$ В, $U_{ас} = 401$ В.

Постоянная счетчика (А) = 36000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 5 за время t 6,1 с.

Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужно подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госпроверки):
 Парма ВАФ-А № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Вывод:

Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

Нач. отдела ЭСЧ
 (организация, должность лица, выполнившего работу)

Бохин
 (подпись)

Бохманов С.И.
 (Ф.И.О.)

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
Нач. отдела ЭСЧ Бохманов С.И.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)
Учред.-инсп. Кабанцев А.А. в.о.к.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)
- Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)
Энергетик ООО УК Искра - Шведко Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: