



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «05» 05 2017 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Строитель дом № 13 ВРУ № 2
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)

г.Саянск мкр. Строитель, д. 13

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)

инженер-инспектор Кугай А.А.

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)

инженер-инспектор Кабанцев А.А.

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4. Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)

6. Обслуживающая организация (Ф.И.О.)

ООО «Иркутскэнерго», энергетик Швиго И.С.

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клеммной крышке счетчика
ВРУ-2	Матрица	03807492	230/400 5-10	6,2	82,36	11-2016	10	11-2026	0,5	-----	40	01476

Трансформаторы тока


Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	327211	11-2016	8	11-2024	0,5	200/5	0147660	ТТ
Фаза «В»	T-0,66	327204		8		0,5			
Фаза «С»	T-0,66	327210		8		0,5			

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{ab}):

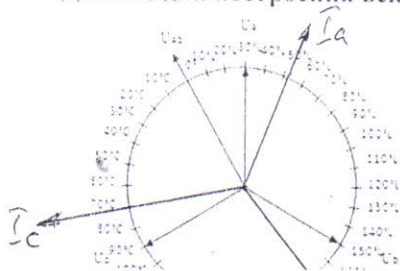

$$I_a = 154 \text{ mA}, \varphi_a = 51^\circ$$

$$I_b = 193 \text{ mA}, \varphi_b = 171^\circ$$

$$I_c = 230 \text{ mA}, \varphi_c = 70^\circ$$

Определено правильно чередование фаз на счётчике.

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times 0,397 \times 7,6 \times 0,936$	$P_{расч.} = 4,88 \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{ТТ} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \frac{5}{(14 \times 10000)} \times \frac{40}{1} \times 1$	$P_{изм.} = 50 \text{ кВт}$	$Hб = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\% = 2,4$

$I_A = 6,1 \text{ А}, I_B = 7,7 \text{ А}, I_C = 9,2 \text{ А}, I_{ср} = 7,6 \text{ А}, U_{AB} = 395 \text{ В}, U_{BC} = 398 \text{ В}, U_{AC} = 399 \text{ В}.$

Постоянная счетчика (А) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 5 за время t 14 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Закключение:

1. Прибор годен/(не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

ОКЭ инженер-инспектор
(организация, должность лица, выполнившего работу)

(подпись)

Кугай А.А.
(Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)

инженер-инспектор Кугай А.А.

2. ООО «Иркутскэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)

инженер-инспектор Кугай А.А. Кабанцев А.А. ак

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)

6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)

ООО «Иркутскэнерго», энергетик Швидко Н.С.

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Шинкаренко Е.В. - Юрид.

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:

Юридические лица попадающие под ОДПУ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____