



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «05» 05 2017 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Мирный дом № 14 ВРУ № 3
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____

г.Саянск, м-н Мирный, д.14

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)

Инженер - инспектор Кутаб А.А.

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)

Инженер - инспектор Кабанцев А.А.

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4. Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)

6. Обслуживающая организация (Ф.И.О.)

ООО «УР Исра», энергетик Шварко Н.С.

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповероч. интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломбы на клемной крышке счетчика
ВРУ-3	Матрица	05806165	230/400 5-10	6,2	259,37	III-2016	10	III-2026	0,5	----	30	014750

Трансформаторы тока

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	085323	III-2016	8	III-2024	0,5	150/5	0147906	ТГ
Фаза «В»	T-0,66	085324		8		0,5			
Фаза «С»	T-0,66	085322		8		0,5			

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).


Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{AB}):

I_a = 544 mA, φ_a = 516 °

I_b = 552 mA, φ_b = 1686 °

I_c = 795 mA, φ_c = 545 °

Определено правильно чередование фаз на счётчике.

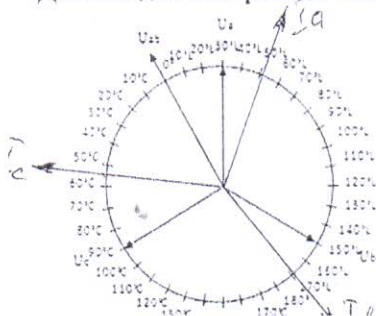

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1,73 \times U \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times \underline{0,395} \times \underline{18,9} \times \underline{0,906}$	$P_{расч.} = \underline{11,7} \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{ТТ} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \underline{40} \times \underline{30} \times 1 / (\underline{9} \times \underline{10000})$	$P_{изм.} = \underline{120} \text{ кВт}$	$Nб = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\% \underline{2,5}$

$$I_A = 16.3 \text{ A}, I_B = 16.5 \text{ A}, I_C = 23.9 \text{ A}, I_{cp} = 18.9 \text{ A}, U_{AB} = 398 \text{ V}, U_{BC} = 396 \text{ V}, U_{AC} = 393 \text{ V}.$$

Постоянная счетчика (А) = 10 000 . Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 10 за время t 9 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор годен/(не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

ОКЗ инженер-инспектор
(организация, должность лица, выполнившего работу)

(подпись)

Руган А.А.
(Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)
инженер-инспектор Рутай А.А.
2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)
инженер-инспектор Каданцев А.А.
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)
6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)
ООО «УК Энерга», энергетик Гаврилов И.С.
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)
Исмаилов Р.Р. - Ин. Исмаилов, Л.Л. 8-14-120

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:

Юридические лица попадающие под ОДПУ:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.